

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRESNILLO
COMUNIDAD EL TERREADERO

OBRA: SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRO BOMBA SUMERGIBLE


Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	SUMINISTRO DE ELECTRO BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD EL TERREADERO , FRESNILLO, ZACATECAS.		
DS FLLO MFAP-0625	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRO-BOMBA SUMERGIBLE MARCA BAMSA MODELO 85095/20+ MSU 15/6 , O SIMILAR DE 15 H.P. 3X440 VOLTS; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.	PZA	1.00
DS FLLO 130353	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARRANCADOR A TENSIÓN PLENA MARCA SIEMENS 440 VOLTS, CON INTERRUPTOR INTEGRADO, INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES , HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN	PZA	1.00



ELABORÓ: ING. MIGUEL MUÑOZ PASILLAS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRESNILLO
PROYECTO EQUIPAMIENTO DE BOMBEO


ARRANCADOR TENSION PLENA

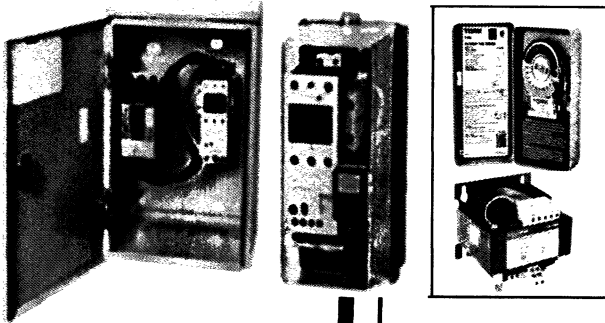

AJUSTE DE PROTECCIÓN
AMPERAJE NOMINAL + 1.25 %
DE PROTECCIÓN PARA EL ARRANQUE
AJUSTE DE ITM.

TIMER Y TR DE CONTROL
OPCIONAL

TANQUE ELEVADO

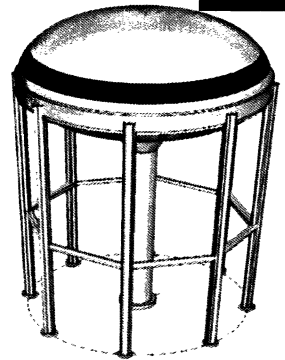


TUBERIA PVC CONDUIT EMPOTRADA
CABLES DE FUERZA DIAMETRO 1 1/4.

TUBO CONDUIT 1/2" PARA CONTROL DE FLOTADOR Y SEÑALES

LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA

CAJA REGISTRO EMPOTRADA
EN LA BASE DE CONCRETO
DE LA BOMBA .
CON TERMINALES DE OJILLO
AISLANTE CON CINTA TERMOFIL
Y O CINTA VULCANIZABLE



FLOTADOR ELECTRICO
NO ENCIENDE SI NO HAY NIVEL
DE AGUA

BOMBA ELECTROSUMERGIBLE
SEGÚN CAPACIDAD EN MEMORIA DE
CALCULO.



ELABORO: ING MIGUEL MUÑIZ PASILLAS