

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRESNILLO
COMUNIDAD : URITRE

OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE


| Presupuesto | | | |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad |
| | SUMINISTRO DE ELECTRO BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD URITRE , FRESNILLO, ZACATECAS. | | |
| DS FLLO MFAP-0625 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRO-BOMBA SUMERGIBLE MARCA BAMSА MODELO 98075/18+ MSU 25/6 , O SIMILAR DE 25 H.P. 3X440 VOLTS; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | PZA | 1.00 |



ELABORÓ : ING MIGUEL MUÑIZ PASILLAS

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRESNILLO
PROYECTO EQUIPAMIENTO DE BOMBEO**


ARRANCADOR TENSION PLENA

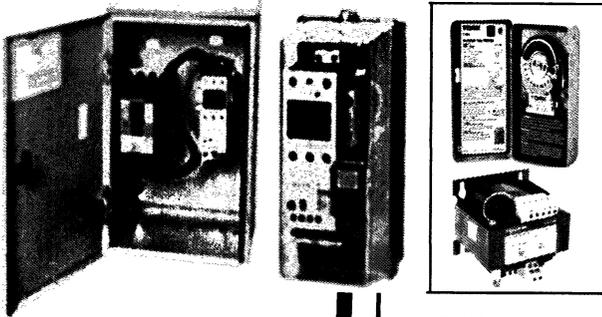

AJUSTE DE PROTECCIÓN
AMPERAJE NOMINAL + 1.25 %
DE PROTECCIÓN PARA EL ARRANQUE
AJUSTE DE ITM.

TIMER Y TR DE CONTROL
OPCIONAL

TANQUE ELEVADO

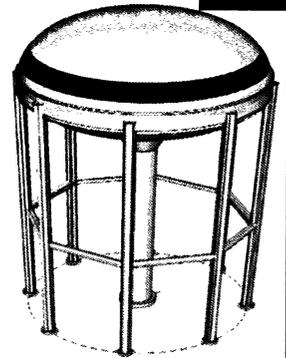


TUBERIA PVC CONDUIT EMPOTRADA
CABLES DE FUERZA DIAMETRO 1 1/4.


TUBO CONDUIT 3/4" PARA CONTROL DE FLOTADOR Y SEÑALES

LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA

CAJA REGISTRO EMPOTRADA
EN LA BASE DE CONCRETO
DE LA BOMBA .
CON TERMINALES DE OJILLO
AISLANTE CON CINTA TERMOFIL
Y O CINTA VULCANIZABLE



FLOTADOR ELECTRICO
NO ENCIENDE SI NO HAY NIVEL
DE AGUA

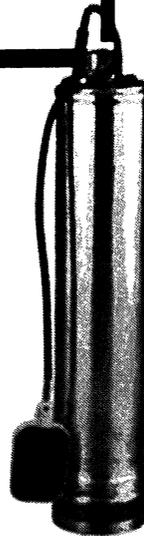

BOMBA ELECTROSUMERGIBLE
SEGÚN CAPACIDAD EN MEMORIA DE
CALCULO.

ELABORO: ING MIGUEL MUÑOZ PASILLAS